

LP協会保安第22～98号
平成23年2月3日

都道府県協会 御中
企業会員 各位

(社)エルピーガス協会

リンナイ(株)及び(株)ガスター製給湯暖房用熱源機の自主点検・修理について
(お願い)

本日、リンナイ(株)及び(株)ガスターより、別添のとおり2003年3月から2009年10月までに生産した給湯暖房用熱源機において、床暖房を使用し且つ浴槽に湯がある場合に浴槽の湯が高温になり、お客様がやけどされた事案が発生したことから、自主点検・修理を実施する旨の説明がありました。

また、2月4日の全国紙等の朝刊に告知広告を掲載するとのことです。

つきましては、お客様等よりお問い合わせがあった場合は、同社お問い合わせ先(0120-005-020)を伝えるなどの対応方よろしく願いいたします。

なお、都道府県協会には、近日中にリンナイ(株)担当者が協力依頼に伺うとのことですので、よろしく願いいたします。

以上
発信手段：Eメール
担当者：内倉、瀬谷

2011年2月3日

給湯暖房用熱源機の自主点検・修理作業の実施について

リンナイ株式会社
株式会社ガスター

リンナイ株式会社および株式会社ガスターは、「給湯暖房用熱源機※1」の一部機種について、電装基板上の回路部品が故障することにより、稀に浴槽のお湯の温度が高くなるおそれのあることが判明したため、該当品の自主点検ならびに修理作業を実施させていただくことにいたしました。

弊社といたしましては、このような事態が発生したことを重く受け止めており、お客様に大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心からお詫び申し上げます。また、今後同様の事態が発生しないように、再発防止に努めてまいります。

※1「給湯暖房用熱源機」は、給湯、風呂追い焚き、温水を利用した床暖房などを行うガス給湯暖房システムの熱源機。

弊社にて2003年3月から2009年10月までに生産した給湯暖房用熱源機につきまして、追い焚き用風呂ポンプを制御する電装基板の回路部品が故障してポンプが回転し続けることによって、床暖房※2を使用し、且つ浴槽にお湯がある場合のみ浴槽のお湯が床暖房用温水で加熱されて約55～60℃になるおそれがあり、床暖房用リモコンの設定によってはごく稀に70℃まで上昇する場合がありますことが判明しました。

これまでに、やけどのお申し出が2件発生している旨の連絡を受けておりますが、いずれも医療機関による治療には至っておりません。

万が一、浴槽のお湯の温度を確かめずに入浴された場合にはやけどにいたる可能性がありますので、対象製品の自主点検・修理を事故の未然防止のために無償で実施させていただきます。尚、本事象によって高温の湯がシャワーから出る等の不具合が発生することはございません。 ※2床暖房の他にパネルヒータを含みます。

対象製品で床暖房をご使用のお客様には、点検にお伺いするまでの間、入浴の際には必ず浴槽のお湯の温度をお確かめいただくようお願い申し上げます。

万が一①浴槽の湯温が異常に上昇している、または②リモコンに「252」や「032」のエラーコードが表示される、といった異常が確認された場合は入浴を控えていただき、弊社にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

お客様のリストアップを販売店様にもご協力いただき、対策部品が整う4月中旬以降に順次、点検・修理作業を実施いたします。

2月4日付け主要新聞紙朝刊に告知広告を掲載するとともに、フリーダイヤルの設置、ホームページ上にも掲載します。また、設置先が特定されているお客様にはダイレクトメールを発送いたします。

お客様には、点検・修理作業の実施にあたり、ご迷惑をおかけすることを重ねてお詫び申し上げます。何卒ご理解の上、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1. 対象製品の型式とお問い合わせ窓口

弊社が製造しました下記型式が対象です。

- ・ 製造期間 2003年3月～2009年10月
- ・ 対象台数 222,345台

※「床暖房機能の無い同シリーズの給湯暖房用熱源機」および「エコジョーズタイプの給湯暖房用熱源機」につきましては、電装基板が故障して風呂ポンプが回転し続けても浴槽のお湯の温度上昇は発生せず、安全性には問題ありません。

リンナイ株式会社販売分（リンナイ株式会社製造）※ RUFH-VS2400シリーズは株式会社ガスター製造

| 型 式 名 | 点検対象製造年月 | 台数 | 型式名の末尾 |
|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------|
| RUFH-V1613シリーズ | 2004年1月～2007年6月 | 226 | 末尾が2-1,2-3,2-6 |
| RUFH-V1613(A)シリーズ | 2006年4月～2007年6月 | 428 | 末尾が2-1(A),2-3(A),2-6(A) |
| RUFH-V1613FFシリーズ | 2004年2月～2007年7月 | 79 | 末尾が2-1,2-3,2-6 |
| RUFH-V1613FF (A) シリーズ | 2006年4月～2007年11月 | 32 | 末尾が2-1(A),2-3(A),2-6(A) |
| RUFH-V2403シリーズ | 2003年10月～2007年6月 | 12,855 | 末尾が2-1,2-3,2-6 |
| RUFH-V2403 (A) シリーズ | 2006年3月～2007年6月 | 3,753 | 末尾が2-1(A),2-3(A),2-6(A) |
| RUFH-V2403FFシリーズ | 2004年1月～2007年8月 | 314 | 末尾が2-1,2-3,2-6 |
| RUFH-V2403FF (A) シリーズ | 2006年5月～2007年8月 | 86 | 末尾が2-1(A),2-3(A),2-6(A) |
| RUFH-VD1611シリーズ | 2003年7月～2007年8月 | 520 | 末尾が2-1,2-3 |
| RUFH-VD1611FFシリーズ | 2004年1月～2007年12月 | 43 | 末尾が2-1,2-3 |
| RUFH-VD2001シリーズ | 2003年8月～2007年8月 | 6,748 | 末尾が2-1,2-3 |
| RUFH-VD2001FFシリーズ | 2003年12月～2007年12月 | 233 | 末尾が2-1,2-3 |
| RUFH-VD2401シリーズ | 2003年8月～2007年8月 | 26,060 | 末尾が2-1,2-3 |
| RUFH-VD2401FFシリーズ | 2003年12月～2007年9月 | 588 | 末尾が2-1,2-3 |
| ※RUFH-VS2400シリーズ | 2003年3月～2009年3月 | 2,937 | 末尾が2-3,2-6 |
| RUFH-W2403シリーズ | 2005年5月～2007年11月 | 327 | 末尾が2-1,2-3,2-6 |
| RUFH-W2403FFシリーズ | 2005年10月～2008年1月 | 22 | 末尾が2-1,2-3,2-6 |
| RUFH-W2003シリーズ | 2005年3月～2007年12月 | 529 | 末尾が2-1,2-3,2-6 |
| RUFH-W2003FFシリーズ | 2006年4月～2008年1月 | 4 | 末尾が2-1,2-3,2-6 |
| 計 | | 55,784 | |

東邦ガス株式会社販売分（リンナイ株式会社製造）

| 型 式 名 | 点検対象製造年月 | 台数 | 型式名の末尾 |
|---------|----------|-------------------|---------------------------|
| HT-2803 | ARSシリーズ | 2005年12月～2007年6月 | 15 末尾がAQタイプを除く |
| | BRSシリーズ | 2006年9月～2007年6月 | 12 末尾がAQ/SQタイプを除く |
| | KRSシリーズ | 2003年10月～2006年10月 | 225 末尾がAQ/SQタイプを除く |
| HT-3503 | KRSシリーズ | 2003年10月～2006年12月 | 5,477 末尾がAQ/SQタイプを除く |
| HT-4203 | ARSシリーズ | 2003年10月～2007年6月 | 9,884 末尾がAQ/SQ/Cタイプを除く |
| | BRSシリーズ | 2006年4月～2007年6月 | 1,867 末尾がAQ/SQタイプを除く |
| | KRSシリーズ | 2003年10月～2006年11月 | 14,400 末尾がAQ/SQタイプを除く |
| 計 | | 31,880 | |

北海道ガス株式会社販売分（リンナイ株式会社製造）

| 型 式 名 | 点検対象製造年月 | 台数 |
|------------------------------------|------------------|-----|
| HT-4205KFS-AW3Q HT-4205KFS-SW3Q | 2005年5月～2009年10月 | 301 |

株式会社 I N A X 販売分 (株式会社ガスター製造)

| 型 式 名 | 点検対象製造年月 | 台数 |
|-----------------------|-----------------|-----|
| YRUFH-V2403AW2-3 | 2003年9月～2004年3月 | 94 |
| YRUFH-VD2001SA シリーズ | 2004年3月～2007年3月 | 52 |
| YRUFH-VD2401(S)A シリーズ | 2004年3月～2007年2月 | 304 |
| 計 | | 450 |

お客様からのお問い合わせ窓口

リンナイ株式会社、東邦ガス株式会社、北海道ガス株式会社、株式会社 INAX 販売分の受付は下記専用フリーダイヤルとなります。

- ① フリーダイヤル：0120-005-020
- ② 受付開始日：2011年2月3日(木)
- ③ 受付時間：2月13日まで 9:00～19:00(土日,祝日を含む)
2月14日以降は9:00～17:00(土日,祝日を除く)

大阪ガス株式会社販売分 (リンナイ株式会社製造)

| 型 式 名 | 点検対象製造年月 | 台数 | 型式名の末尾 |
|------------------------------|------------------|--------|--------------|
| 135-R110,R120,R130,R140 シリーズ | 2004年3月～2007年6月 | 2,277 | 末尾が0,2,4,5,6 |
| 135-R118,R128,R138,R148 | 2004年3月～2007年7月 | 1,062 | 末尾が2,4,5,6,8 |
| 135-R050,R060,R070,R080 シリーズ | 2004年3月～2007年6月 | 47,350 | 末尾が0,2,4,5,6 |
| 135-R058,R068,R078,R088 | 2004年5月～2007年7月 | 564 | 末尾が2,4,5,6,8 |
| 135-R710,R720,R730,R740 | 2003年8月～2006年9月 | 14,697 | 末尾が0のみ |
| 135-R310,R320,R330,R340 | 2003年8月～2006年11月 | 13,882 | 末尾が0のみ |
| 計 | | 79,832 | |

お客様からのお問い合わせ窓口

大阪ガス株式会社販売分の受付は下記専用フリーダイヤルとなります。

- ① フリーダイヤル：0120-013-018
- ② 受付開始日：2011年2月3日(木)
- ③ 受付時間：2月13日まで 9:00～19:00(土日,祝日を含む)
2月14日以降は月～土:9:00～19:00
日祝日:9:00～17:00

東京ガス株式会社販売分（株式会社ガスター製造）

| 型 式 名 | 点検対象製造年月 | 台数 | 型式名の末尾 | |
|-------------|----------|------------------|--------|----------------|
| I T 2 8 0 3 | ARSシリーズ | 2003年9月～2007年3月 | 3,261 | 末尾がAQタイプを除く |
| | BRSシリーズ | 2005年9月～2007年6月 | 1,608 | 末尾がAQ/SQタイプを除く |
| | KRSシリーズ | 2003年9月～2006年9月 | 528 | |
| | AFSシリーズ | 2003年11月～2007年9月 | 452 | 末尾がAQタイプを除く |
| I T 3 5 0 3 | KRSシリーズ | 2003年9月～2006年9月 | 1,552 | |
| I T 4 2 0 3 | ARSシリーズ | 2003年9月～2007年6月 | 27,297 | 末尾がAQ/CUタイプを除く |
| | BRSシリーズ | 2005年9月～2007年6月 | 7,469 | 末尾がAQ/CUタイプを除く |
| | KRSシリーズ | 2003年9月～2006年10月 | 587 | |
| | LR Sシリーズ | 2003年3月～2009年3月 | 10,391 | 末尾がCUタイプを除く |
| | AFSシリーズ | 2003年11月～2007年9月 | 634 | 末尾がAQタイプを除く |
| I T 4 2 0 5 | ARSシリーズ | 2005年3月～2007年4月 | 70 | 末尾がCUタイプを除く |
| | BRSシリーズ | 2005年10月～2007年6月 | 72 | |
| 計 | | | 53,921 | |

東京ガスエネルギー株式会社販売分（株式会社ガスター製造）

| 型 式 名 | 点検対象製造年月 | 台数 | 型式名の末尾 | |
|-------------|----------|-----------------|--------|------------|
| I T 4 2 0 3 | ARSシリーズ | 2005年6月～2007年6月 | 101 | 末尾がCタイプを除く |
| | LR Sシリーズ | 2005年7月～2009年1月 | 76 | |
| 計 | | | 177 | |

お客様からのお問い合わせ窓口

東京ガス株式会社、東京ガスエネルギー株式会社販売分の受付は下記専用フリーダイヤルとなります。

- ① フリーダイヤル：0120-383-575
- ② 受付開始日：2011年2月3日（木）
- ③ 受付時間：2月13日まで 9：00～19：00（土日、祝日を含む）
2月14日以降は9：00～17：00（土日、祝日を除く）

2. 対象製品の見分け方


製品本体の前面部に、型式と製造番号を記載した銘板が貼付されています。
銘板に記載されている型式と製造番号をご確認ねがいます。

RUFH-V シリーズ

RUFH-VD シリーズ

RUFH-VS2400 シリーズ



 が銘板の位置です。

銘板の例

リンナイ

| | |
|---|---|
| ヨツコ RUFH24 RF 13A・12A HTF-4203ARS-AW#0 RUFH-V2403AW2-6 RUFH-V2403AW(SAW) | |
| 屋外式 | |
| 都市ガス 13A用 | 12A用 |
| 最大 65.2kW | 60.8 kW |
| 給湯 50.0kW | 46.6 kW |
| 暖房 17.4kW | 16.3 kW |
| 熱出力 14.0kW | 13.0 kW |
| 給湯出力 17.1l/min | 16.0 l/min |
| 貯湯量 | 1.8l |
| 定格電圧 | AC 100V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 245/265W |
| 05・04-000001 | |
| リンナイ株式会社 | |
| 凍結予防ヒータ 作動時 174W | |
|    | |
| ガス機器防火性能評定品 可燃物からの離隔距離 (cm) | |
| 上方 | 側方 |
| 前方 | 後方 |
| 30以上 | 15以上 |
| 60以上 | 1以上 |
| (財)日本ガス機器検査協会 | |
| 区分名 Q | 消費効率 81.9% |
| 25-5386 |  |

型式名
 <型式名の見方>
 例：RUFH-V2403AW2-6

↓

RUFH-V2403 シリーズ

※点検対象型式名は、点検対象型式の表でご確認ください。

製造番号
 <製造年月の見方>
 例：05・04-000001

↓ ↓

2005年 4月 製造を示します。

※点検対象型式名は、点検対象型式の表でご確認ください。

3. 点検ならびに作業内容

対策部品が整う2011年4月中旬以降、当該機器をご使用のお客様に順次連絡のうえ、弊社または弊社の委託した協力会社の作業員が訪問させていただき、点検ならびに修理を無償で行なわせていただきます。

- ① 作業内容：電装基板を確認し、対象の部品が使われている場合は修理作業を行います。
- ② 作業時間：約40～60分／台

この件に対するお問い合わせ先

リンナイ株式会社
名古屋市中川区福住町2番26号
TEL (052) 361-8792
広報室 小川、中西

株式会社ガスター
神奈川県大和市深見台3丁目4番地
TEL (046) 260-3088
経営管理部 安間

※リンナイ株式会社と株式会社ガスターとの関係

リンナイ株式会社と株式会社ガスターの両社は給湯事業における開発・生産・販売の各分野で業務提携を行っています。リンナイ株式会社は株式会社ガスターの株式を11.1%保有しております。

【対象製品の外観】

RUFH-V シリーズ



RUFH-VD シリーズ



RUFH-VS2400 シリーズ



※この他にも排気筒の形状が異なるものがあります。

【電装基板】

RUFH-V シリーズ




RUFH-VD シリーズ



RUFH-VS2400 シリーズ




 が電装基板です。

【原因】

1. 電装基板に使用した部品の中に製造上のバラツキにより故障するものが混入し、その部品が故障すると風呂ポンプが回転し続けます。
2. 風呂ポンプが回転し続ける故障状態になると以下の現象となります。
 - ・常にポンプの作動音がする。
 - ・自動湯はりの際、浴槽から湯が溢れリモコンに「032」エラーが表示される。
 - ・浴槽の湯量が循環金具を越えている状態で、自動湯はりを行うとリモコンに「252」エラーが表示される。
3. 風呂ポンプが回転し続ける故障状態で、以下の3つの条件が重なると、床暖房用温水の熱で浴槽のお湯が加熱され約55～60℃になるおそれがあり、床暖房用リモコンの設定によってはごく稀に70℃まで上昇する場合があります。
 - 1) 床暖房を使用。
 - 2) 浴槽の循環金具以上まで湯がある。
 - 3) ふろの保温運転が終了している。

給湯暖房用熱源機の作動原理

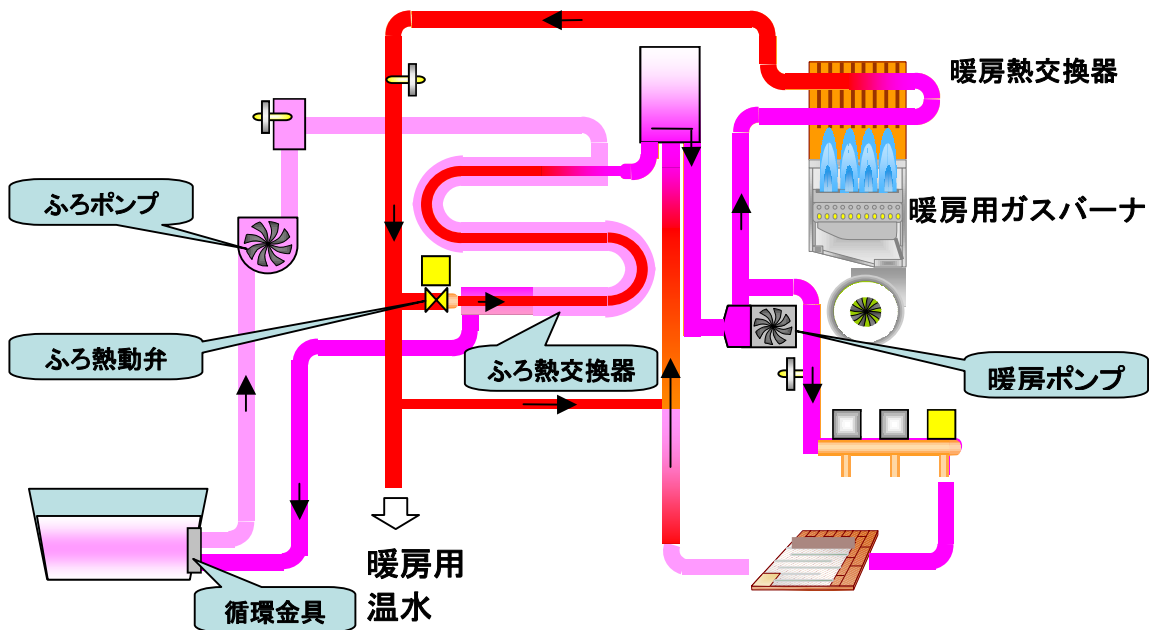

【対策内容について】

1. 対策基板を追加することによって、今回の不具合の原因となった電装基板上の部品を使わず、ふろポンプの制御を行います。これにより今回の不具合は発生しません。
2. 対策基板が追加できない機器につきましては、電装基板を不具合の出ないものに交換します。

リンナイ単独
2011.2.2 PM21:35
天地69mm×左右320mm

■(YUMEXブランド)販売元 株式会社INAX


| 型式名 | 点検対象製造年月 | 型式名の末尾 |
|---------------------|-----------------|--------|
| YRUFH-V2403AW2-3 | 2003年9月～2004年3月 | — |
| YRUFH-W2001SAシリーズ | 2004年3月～2007年3月 | — |
| YRUFH-W2401(S)Aシリーズ | 2004年3月～2007年2月 | — |

●製造期間 2003年3月～2009年3月のもの
●連絡先
リンナイ株式会社 リンナイ給湯暖房機受付センター
0120-005-020
(専用フリーダイヤル)
●受付時間
2月13日までは、9時から19時(土・日・祝日を含む)
2月14日以降は、9時から17時(土・日・祝日を除く)
●対象台数 約5万6千台

・ホームページによるお知らせ
リンナイ株式会社 <http://www.rinnai.co.jp/>

■点検対象型式(リンナイブランド)

| 型式名 | 点検対象製造年月 | 型式名の末尾 |
|---------------------|------------------|---------------------------|
| RUFH-V1613シリーズ | 2004年1月～2007年6月 | 末尾が2-1, 2-3, 2-6 |
| RUFH-V1613(A)シリーズ | 2006年4月～2007年6月 | 末尾が2-1(A), 2-3(A), 2-6(A) |
| RUFH-V1613FFシリーズ | 2004年2月～2007年7月 | 末尾が2-1, 2-3, 2-6 |
| RUFH-V1613FF(A)シリーズ | 2006年4月～2007年11月 | 末尾が2-1(A), 2-3(A), 2-6(A) |
| RUFH-V2403FFシリーズ | 2003年10月～2007年6月 | 末尾が2-1, 2-3, 2-6 |
| RUFH-V2403(A)シリーズ | 2006年3月～2007年6月 | 末尾が2-1(A), 2-3(A), 2-6(A) |
| RUFH-V2403FF(A)シリーズ | 2004年1月～2007年8月 | 末尾が2-1, 2-3, 2-6 |
| RUFH-V2403FF(A)シリーズ | 2006年5月～2007年8月 | 末尾が2-1(A), 2-3(A), 2-6(A) |
| RUFH-V01611FFシリーズ | 2003年7月～2007年8月 | 末尾が2-1, 2-3 |
| RUFH-V02001FFシリーズ | 2003年8月～2007年12月 | 末尾が2-1, 2-3 |
| RUFH-V02001FFシリーズ | 2003年8月～2007年12月 | 末尾が2-1, 2-3 |
| RUFH-V02401FFシリーズ | 2003年8月～2007年8月 | 末尾が2-1, 2-3 |
| RUFH-V02401FFシリーズ | 2003年12月～2007年9月 | 末尾が2-1, 2-3 |
| RUFH-VS2400シリーズ | 2003年3月～2009年3月 | 末尾が2-3, 2-6 |
| RUFH-W2403シリーズ | 2006年5月～2007年11月 | 末尾が2-1, 2-3, 2-6 |
| RUFH-W2403FFシリーズ | 2005年10月～2008年1月 | 末尾が2-1, 2-3, 2-6 |
| RUFH-W2003FFシリーズ | 2005年3月～2007年12月 | 末尾が2-1, 2-3, 2-6 |
| RUFH-W2003FFシリーズ | 2006年4月～2008年1月 | 末尾が2-1, 2-3, 2-6 |

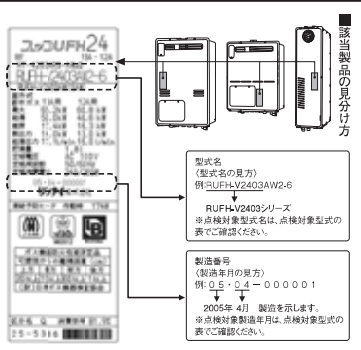

■該当製品の見分け方

浴槽のお湯の温度が高くなるおそれ
給湯暖房用熱源機 (対象型式は左記を参照)

日頃は弊社製品をご愛用くださいます。誠にありがとうございます。

さて、弊社が二〇〇三年三月から二〇〇九年三月までに製造しました給湯暖房用熱源機の一部の機種につきまして、電装基板に不具合が生じ、浴槽水の温度が上昇するおそれのあることが判明しました。

このため、弊社では該当製品の点検・修理を無償で実施させていただきますこととしました。

誠に恐縮でございますが、ご使用いただいております機器をご確認のうえ、該当品の場合には、左記の連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。また、作業時期につきましては、対象部品が終了4月中旬以降に順次、点検・修理作業を実施いたします。弊社による修理作業が完了するまでの期間、浴槽に入られる場合には、必ず温度をご確認のうえ、入浴いただきますようお願い申し上げます。尚、浴槽の温度の異常な上昇を確認された場合は入浴を控えていただき、ご連絡をお願い申し上げます。

お客様には大変ご心配、ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

二〇一一年二月四日
リンナイ株式会社

発行社別 新聞販売部数表

部数:無印 ……2010年1月～6月 ABC
* 印 ……自社公称部数

2010年 上期

注 地方紙の()内は本社所在地

| <中央紙> | | | |
|--------|-------------|------------|-----------|
| 新聞名 | 本・支社 | 朝刊部数 | 夕刊部数 |
| 朝日新聞 | 朝日新聞(北海道) | 153,023 | 50,465 |
| | 朝日新聞(東京) | 4,346,329 | 1,725,522 |
| | 朝日新聞(名古屋) | 422,344 | 134,937 |
| | 朝日新聞(大阪) | 2,267,018 | 1,114,949 |
| | 朝日新聞(西部) | 766,881 | 94,429 |
| | 計 | 7,955,595 | 3,120,302 |
| 毎日新聞 | 毎日新聞(北海道) | 66,662 | - |
| | 毎日新聞(東京) | 1,426,116 | 376,124 |
| | 毎日新聞(中部) | 164,963 | 41,969 |
| | 毎日新聞(大阪) | 1,351,577 | 751,673 |
| | 毎日新聞(西部) | 584,549 | 71,461 |
| | 計 | 3,593,867 | 1,241,227 |
| 読売新聞 | 読売新聞(北海道) | 236,273 | 55,424 |
| | 読売新聞(東京) | 6,091,783 | 2,172,866 |
| | 読売新聞(北陸) | 104,422 | 4,683 |
| | 読売新聞(中部) | 160,181 | - |
| | 読売新聞(大阪) | 2,517,681 | 1,236,957 |
| | 読売新聞(西部) | 906,395 | 100,720 |
| | 計 | 10,016,735 | 3,570,650 |
| 日本経済新聞 | 日本経済新聞(北海道) | 54,055 | - |
| | 日本経済新聞(東京) | 1,814,802 | 939,348 |
| | 日本経済新聞(名古屋) | 205,915 | 135,648 |
| | 日本経済新聞(大阪) | 759,956 | 461,409 |
| | 日本経済新聞(西部) | 197,975 | 69,851 |
| | 計 | 3,032,703 | 1,606,256 |
| 産経新聞 | 産経新聞(東京) | 750,644 | - |
| | 産経新聞(大阪) | 882,575 | 537,087 |
| | 計 | 1,633,219 | 537,087 |

| <ブロック紙> | | | |
|---------|--------|-----------|---------|
| 新聞名 | 本・支社 | 朝刊部数 | 夕刊部数 |
| 北海道新聞 | 北海道新聞 | 1,163,172 | 578,558 |
| | 計 | 1,163,172 | 578,558 |
| 中日新聞 | 東京新聞 | 555,278 | 250,552 |
| | 北陸中日新聞 | 101,226 | 10,065 |
| | 中日新聞 | 2,725,669 | 565,783 |
| | 計 | 3,382,173 | 826,400 |
| 西日本新聞 | 西日本新聞 | 813,530 | 129,616 |
| | 計 | 813,530 | 129,616 |

| <掲載社名> | |
|--------|--|
| RN | |
| RN、THG | |
| RN、北G | |

| <地方紙> | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| 新聞名 | 朝刊部数 | 夕刊部数 | 新聞名 | 朝刊部数 | 夕刊部数 |
| 釧路新聞(釧路)* | 57,596 | - | 奈良新聞(奈良)* | 125,000 | - |
| 室蘭民報(室蘭)* | 63,310 | 51,545 | 奈良日日新聞(奈良)* | 50,119 | - |
| 苫小牧民報(苫小牧)* | - | 59,000 | 紀伊民報(田辺) | - | 37,744 |
| 十勝毎日新聞(帯広) | - | 87,931 | 日刊熊野新聞(新宮)* | - | 12,500 |
| 函館新聞(函館)* | 22,090 | - | 山陽新聞(岡山) | 454,872 | 67,621 |
| 東奥日報(青森) | 250,932 | 247,187 | 岡山日日新聞(岡山)* | - | 20,000 |
| デーリー東北(八戸) | 105,217 | - | 中国新聞(広島) | 673,749 | 49,898 |
| 陸奥新報(弘前)* | 52,400 | - | 日本海新聞(鳥取) | 169,939 | - |
| 秋田魁新報(秋田) | 254,079 | - | 山陰中央新報(松江) | 182,823 | - |
| 北羽新報(能代)* | 26,778 | - | 島根日日新聞(出雲)* | 26,647 | - |
| 岩手日報(盛岡) | 216,727 | 216,063 | 山口新聞(下関)* | 88,120 | - |
| 岩手日日新聞(一関)* | 55,600 | - | 宇部日報(宇部)* | - | 48,591 |
| 河北新報(仙台) | 474,796 | 100,224 | 徳島新聞(徳島) | 249,252 | 50,543 |
| 山形新聞(山形) | 204,552 | 204,497 | 四国新聞(高松) | 208,644 | - |
| 荘内日報(鶴岡)* | - | 18,700 | 愛媛新聞(松山) | 301,822 | - |
| 米澤新聞(米沢)* | 17,000 | - | 高知新聞(高知) | 207,198 | 130,165 |
| 福島民報(福島) | 300,507 | - | 佐賀新聞(佐賀) | 140,817 | - |
| 福島民友(福島) | 200,912 | - | 長崎新聞(長崎) | 184,389 | - |
| 夕刊いわき民報(いわき)* | - | 14,900 | 熊本日日新聞(熊本) | 340,127 | 78,523 |
| 茨城新聞(水戸) | 123,566 | - | 大分合同新聞(大分) | 222,328 | 222,312 |
| 常陽新聞(土浦)* | 85,000 | - | 宮崎日日新聞(宮崎) | 219,065 | - |
| 下野新聞(宇都宮) | 318,175 | - | 夕刊デイリー(宮崎)* | - | 44,710 |
| 上毛新聞(前橋) | 311,482 | - | 南日本新聞(鹿児島) | 364,114 | - |
| 桐生タイムス(桐生)* | - | 16,112 | 南海日日新聞(名瀬) | 22,220 | - |
| 埼玉新聞(さいたま)* | 160,764 | - | 沖縄タイムス(那覇)* | 192,845 | - |
| 千葉日報(千葉)* | 131,000 | - | 琉球新報(那覇)* | 200,043 | - |
| 神奈川新聞(横浜) | 216,294 | - | 八重山毎日新聞(石垣)* | 15,800 | - |
| 静岡新聞(静岡) | 693,193 | 693,117 | 宮古毎日新聞(平良)* | 15,694 | - |
| 山梨日日新聞(甲府) | 208,530 | - | | | |
| 信濃毎日新聞(長野) | 486,693 | 47,179 | | | |
| 長野日報(諏訪)* | 52,723 | - | | | |
| 南信州新聞(飯田)* | 22,900 | - | | | |
| 市民タイムス(松本)* | 67,864 | - | | | |
| 新潟日報(新潟) | 488,700 | 48,915 | | | |
| 北日本新聞(富山) | 245,186 | - | | | |
| 北国(富山)新聞(金沢) | 350,662 | 74,331 | | | |
| 福井新聞(福井) | 209,464 | - | | | |
| 日刊農民福井(福井)* | 40,170 | - | | | |
| 中部経済新聞(名古屋)* | 94,000 | - | | | |
| 東愛知新聞(豊橋)* | 23,226 | - | | | |
| 岐阜新聞(岐阜) | 177,252 | 30,930 | | | |
| 伊勢新聞(津)* | 100,180 | - | | | |
| 夕刊三重(松阪)* | - | 21,920 | | | |
| 京都新聞(京都) | 513,734 | 314,022 | | | |
| 神戸新聞(神戸) | 558,605 | 227,580 | | | |